


آرایش فلنچ های واتر باکس ها

انتخاب مسیر فلنچ های ورودی و خروجی آب سرد (چیلر) و آب خنک کننده (برج) و منبع گرمایشی از هر دو سمت دستگاه راست یا چپ مطابق شکل زیر امکان پذیر است که کار فرما با توجه به شرایط لوله کشی در موتورخانه آنها را انتخاب و به سازنده پیشنهاد می نماید.

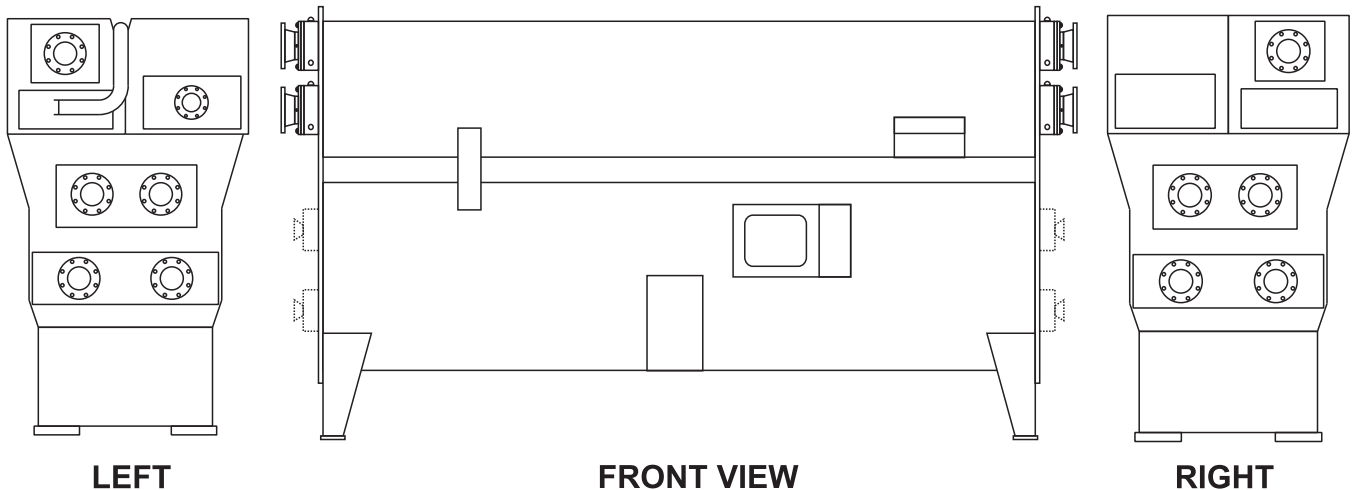

Configuration of Water Boxes Flanges

The flanges configuration for condenser, generator, evaporator and absorber of chillers shall be selected as per the Equipment layout of the mechanical room. The employer is required to indicate the flanges that are necessary accordingly, and return back the completed form for production line.